


Er is sprake van een besmetting buiten de werking van de voorziening

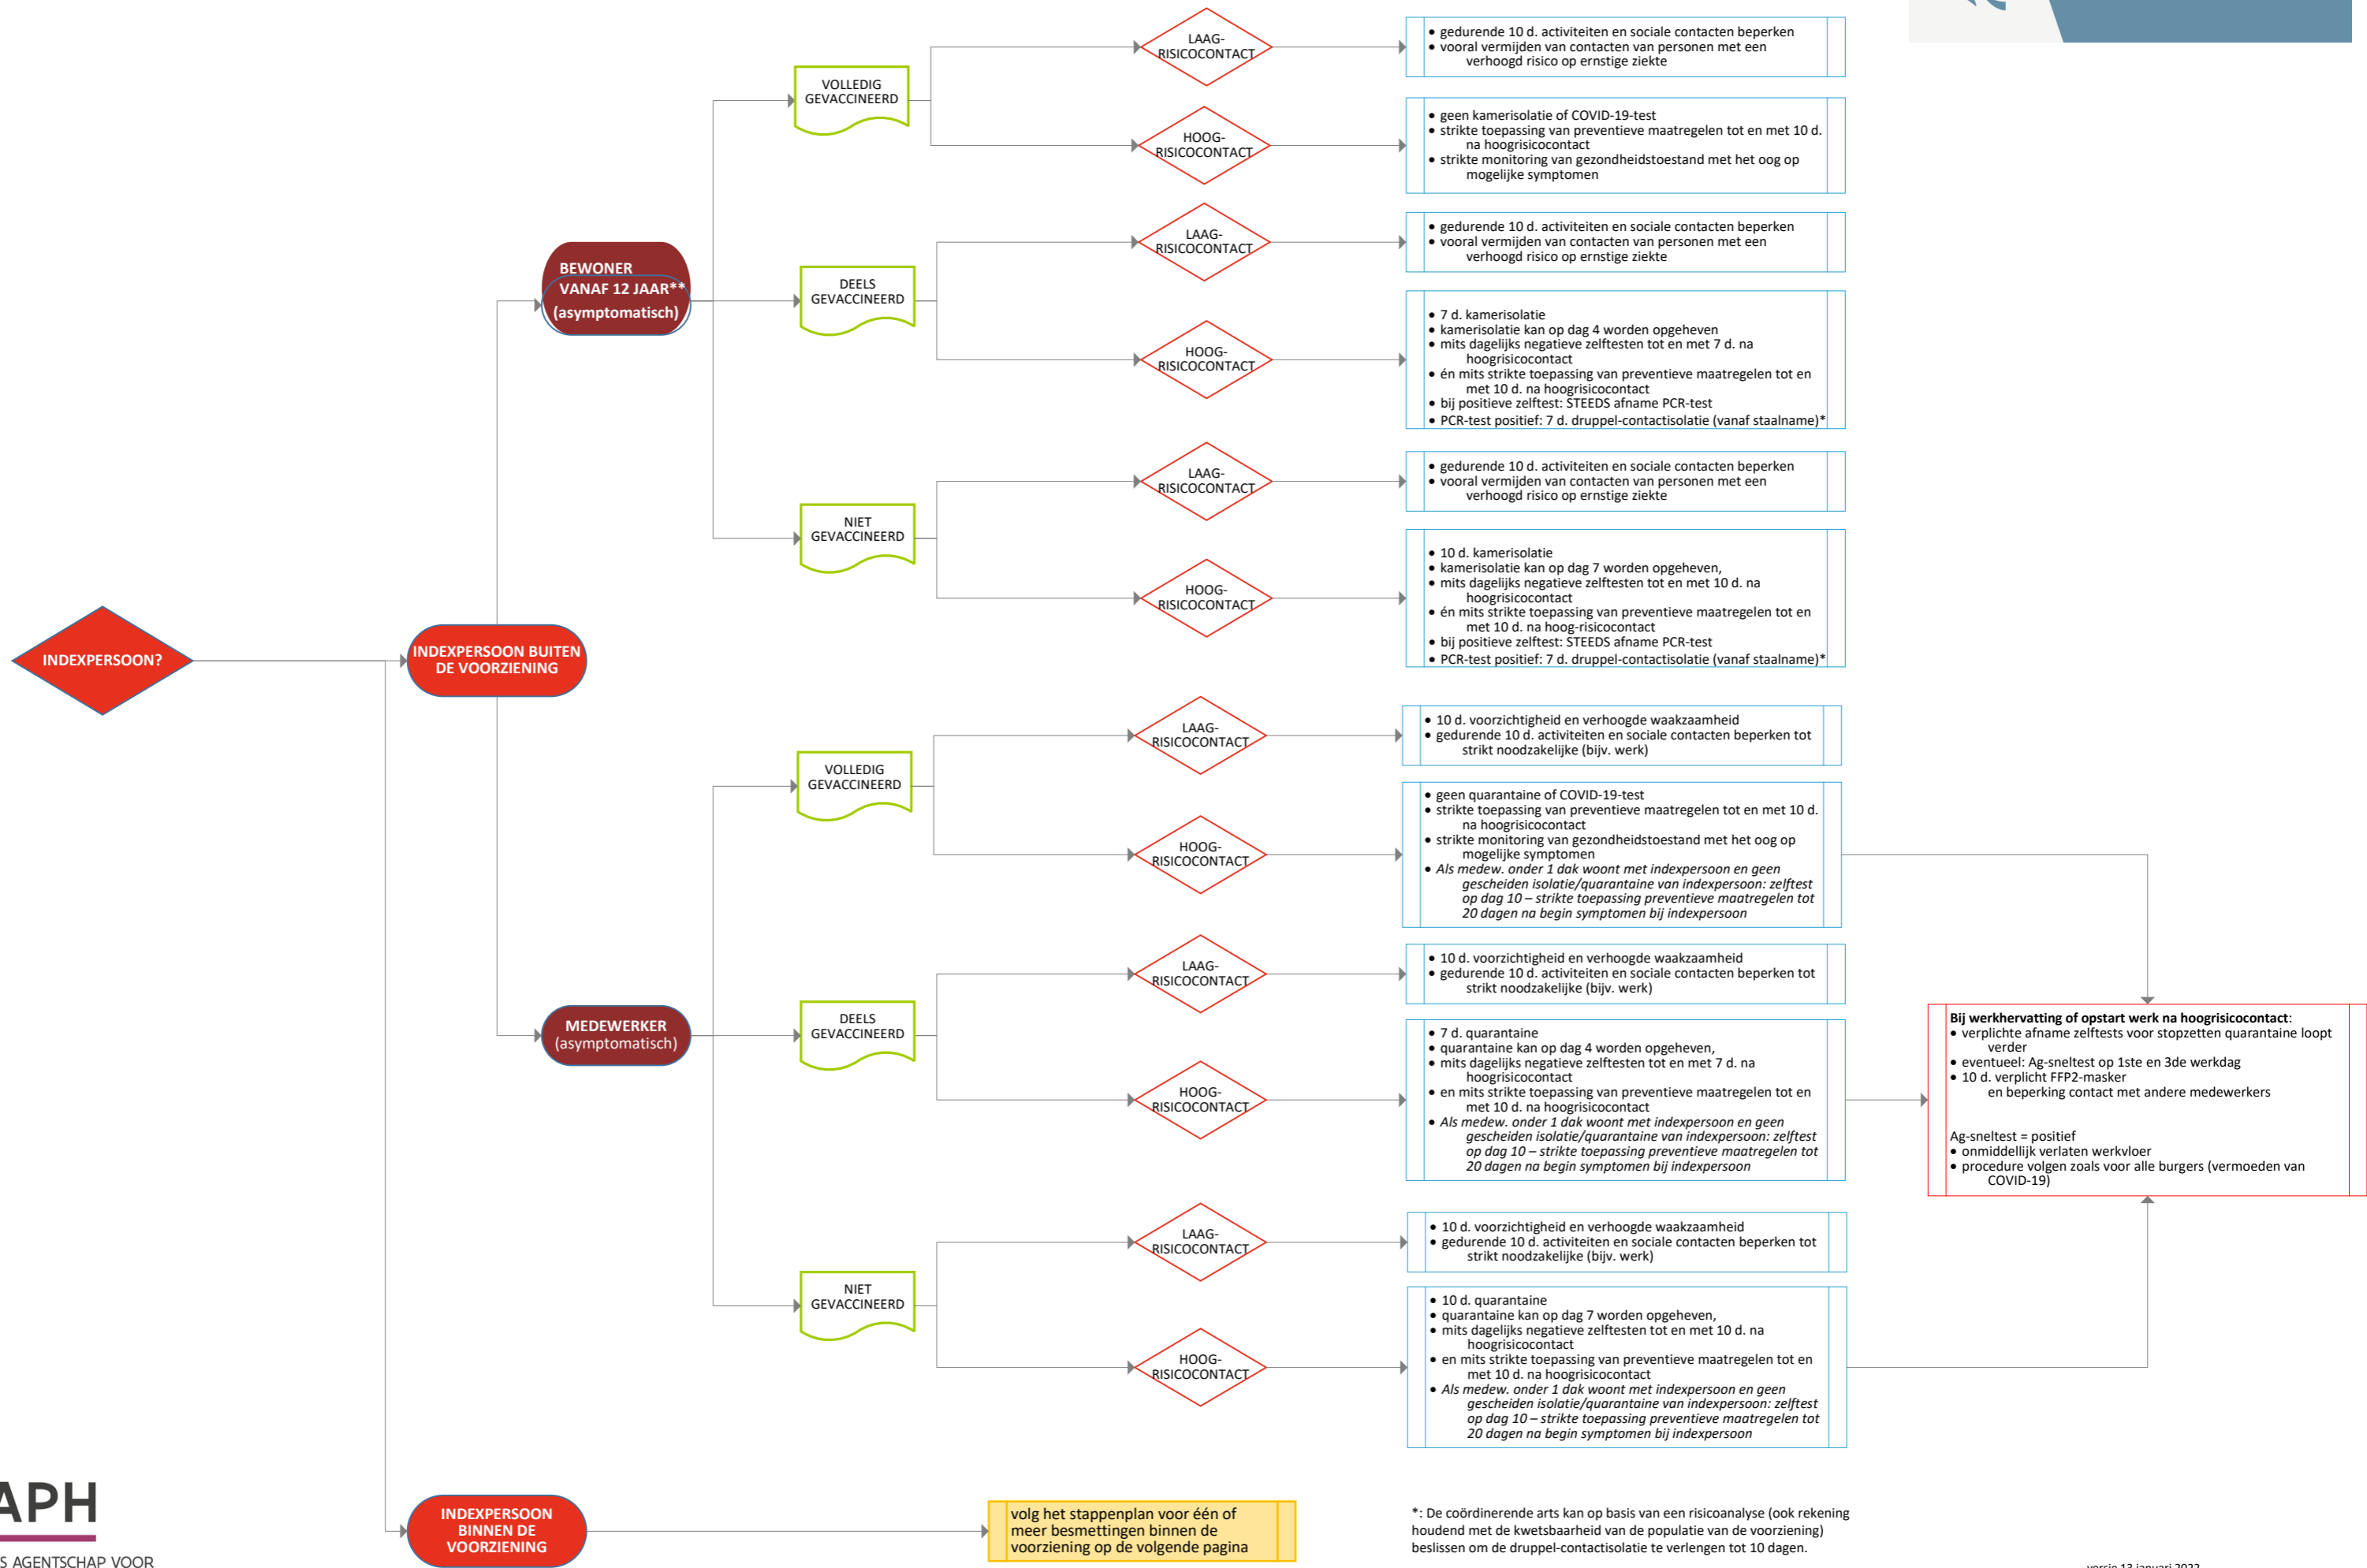


*: De coördinerende arts kan op basis van een risicoanalyse (ook rekening houdend met de kwetsbaarheid van de populatie van de voorziening) beslissen om de druppel-contactisolatie te verlengen tot 10 dagen.

** : Zie infonota Teststrategie en contacttracing COVID-19 onder punt 5.7.4. Uitzondering: Beleid voor kinderen onder 12 jaar met hoogrisicocontact

Er is sprake van één of meerdere besmettingen binnen de werking van de voorziening



INDEXPERSOON
BINNEN DE
VOORZIENING

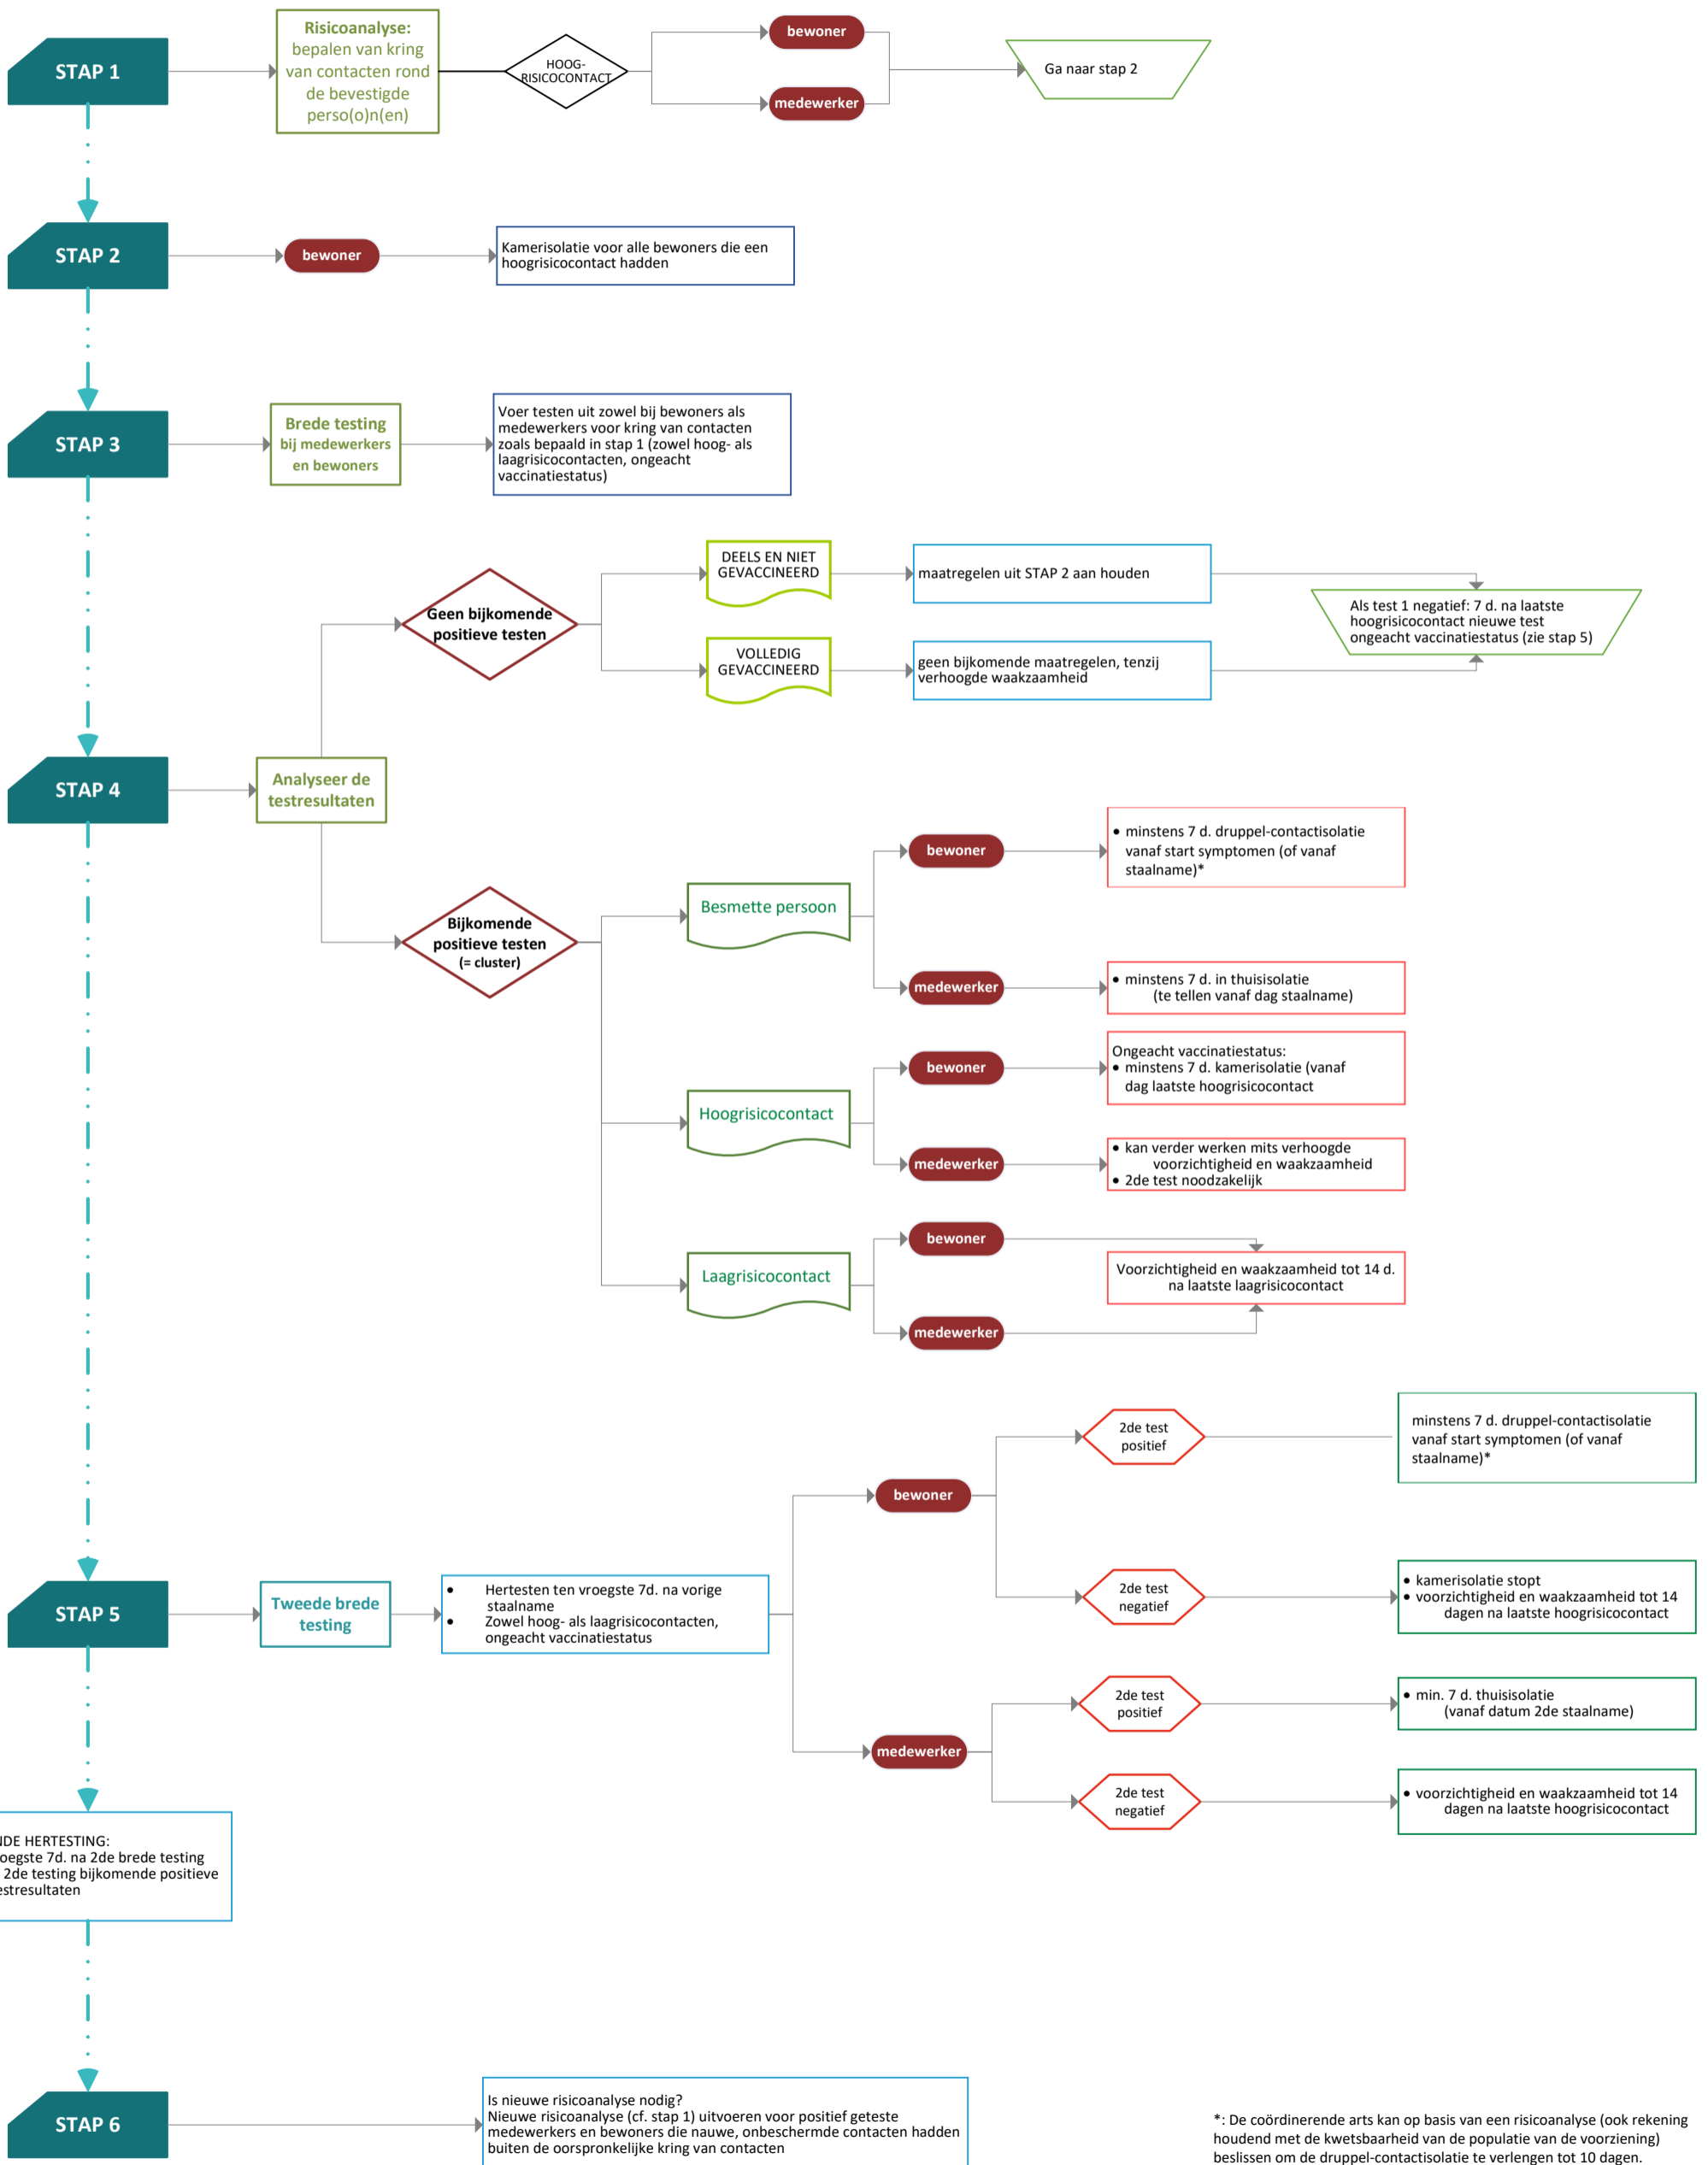

VOLGENDE HERTESTING:
• ten vroegste 7d. na 2de brede testing
• als uit 2de testing bijkomende positieve testresultaten

*: De coördinerende arts kan op basis van een risicoanalyse (ook rekening houdend met de kwetsbaarheid van de populatie van de voorziening) beslissen om de druppel-contactisolatie te verlengen tot 10 dagen.